




Trionex Hydraulique  
121 rue des métiers  
Amos, (QC) Canada, J9T 4M4  
Tél: 819-732-5327  
Télec.:819-732-0290

## Rapport d'essai hydrodynamique

Date de l'essai:	2015-09-27
No. du bon de travail:	8772 (TAG#2733 --- P/S#17867)
Nom de l'hydraulicien:	Samuel Dennis-LaRocque
Type de valve:	Valve de surpression à ressort
Marque de la valve:	Farris
No. de modèle:	26GB10-120/S3 Size 1-1/2" G 2 1/2" (Set Pressure 78 [psi])

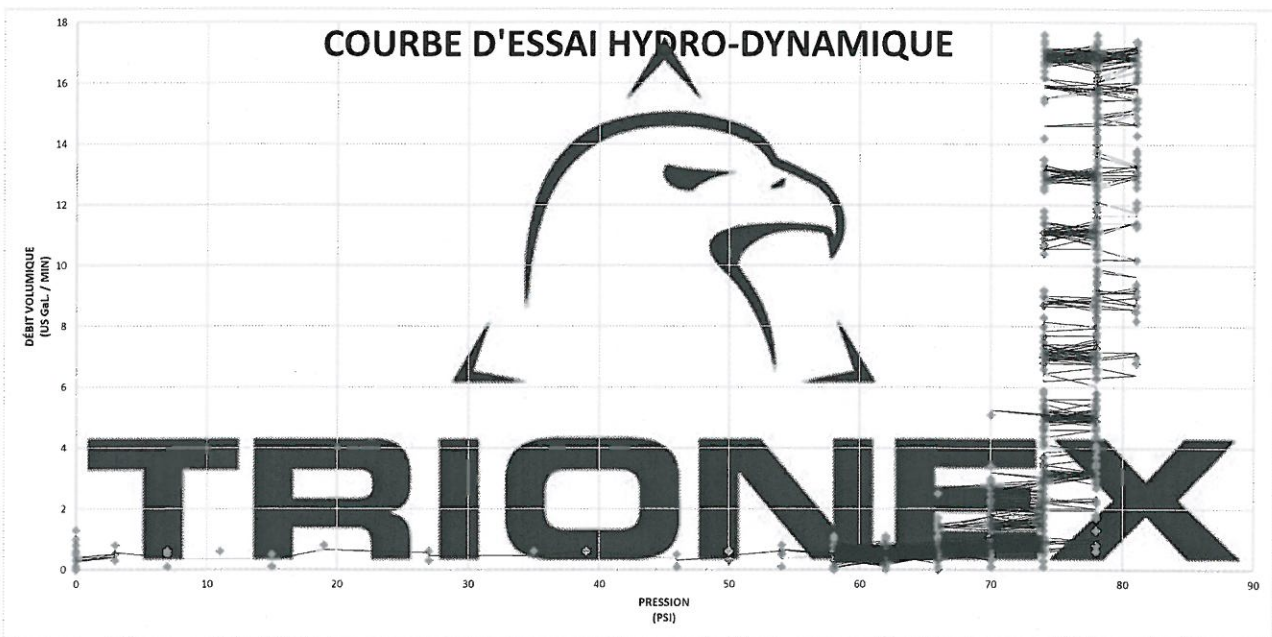

Par la présente, Trionex certifie que la présente valve de surpression a été calibrée & testée selon les règles de l'art. Les performances de la valve de surpression ci-haut enregistrées sont adéquates pour un fonctionnement adéquat de la protection du système à 78 [psi]. Le déclenchement de la valve survi à 70 [psi] & le débit libre à 82 [psi] max.

Signature de l'hydraulicien:

Approbation du département technique:

